



jens johan
andersen

Fredericia Kommune

Til: Lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk

Cc: Ellen.olesen@fredericia.dk

Rådgivende ingeniører

Geoteknik · Miljø · F.R.I.

jens johan andersen a/s

Vognmagervej 7

DK-7000 Fredericia

Tlf 0045 7620 7030

Direkte 0045 7620 7030

Mobil 0045 2339 6011

Fax 0045 7594 4405

CVR 11 19 25 48

shj@jensjohanandersen.dk

www.jensjohanandersen.dk

Vedr.: Fjordalléen, 7000 Fredericia

Sags.nr. 25-014

Miljøprøver

Dato: 25.03.2025

Vi har den 19.03.2025 udtaget miljøprøver på 10 stk. udvalgte parceller på Fjordalléen i Fredericia med det formål at screene overjorden for miljøfremmede stoffer.

De 10 stk. parceller til prøvetagning er udvalgt på baggrund af de geotekniske undersøgelser fra 2022, hvor der blev udført geotekniske undersøgelser på Fjordalléen, delområde 2 og 3.

Der blev dengang udført 38 stk. borer, én på hver af de ubebyggede parceller nr. 19-61.

Der henvises til:

Geoteknisk rapport nr. 1, 31.08.2022

Geoteknisk rapport nr. 2, 26.09.2022

Parceller, hvor der i 2022 blev truffet et fortykket overjordslag eller jordfyld, er udvalgt til den aktuelle prøvetagning. Alle prøver er udtaget som søjleblendeprøver i en 0,5 m dyb håndboring.

Håndboringerne er udført umiddelbart ved siden af borerne fra 2022 og er indtegnet på vedlagte situationsplan, bilag 1.01. Borerne er indmålt med gps, utm32e89/DVR90.

De udtagne prøver er analyseret ved Eurofins miljø A/S.

Analyseprogram: Totalkulbrinter, PAH'er og metallerne Cd, Pb, Cu og Zn.

Alle de udtagne prøver består af fed MULD eller muldblandet fedt LER.
Der kunne ikke konstateres misfarvninger eller lugt i nogen af jordprøverne.

Analyserapporterne er vedlagt som bilag 2.01.

Resultaterne er opstillet i tabel 1 og er miljømæssig klassificeret i h.t. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord, MST juli 2021"

			[mg/kg TS]											
Prøve	Dybde mut	Dato	> C6H6-C10	> C10-C15	> C15-C20	> C20-C35	Total kulbrinter	Benzo(a)pyren	Dibenz(a,h)anthracen	SUM af 7 PAH'er	Bly	Cadmium	Kobber	Zink
B2	0,0-0,5	19-03-2025	2,7	< 5	< 5	15	18	< 0,01	< 0,01	0,012	22	0,43	20	72
B8	0,0-0,5	19-03-2025	3,1	< 5	< 5	8,2	11	< 0,01	< 0,01	#	8,2	0,092	28	57
B9	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	< 5	#	< 0,01	< 0,01	0,013	16	0,29	15	57
B12	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	12	12	< 0,01	< 0,01	0,011	17	0,29	20	62
B15	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	< 5	#	< 0,01	< 0,01	#	8,4	0,13	15	45
B17	0,0-0,5	19-03-2025	3,6	< 5	< 5	12	15	< 0,01	< 0,01	#	10	0,16	13	43
B22	0,0-0,5	19-03-2025	2,6	< 5	< 5	11	13	< 0,01	< 0,01	#	10	0,44	52	88
B27	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	7,3	7,3	< 0,01	< 0,01	#	12	0,33	23	68
B33	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	13	13	< 0,01	< 0,01	#	17	0,34	27	87
B38	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	< 5	#	< 0,01	< 0,01	#	14	0,24	21	66
Jordkvalitetskriterie			25	40	55	100	100	0,3	0,3	4	40	0,5	500	500
Afskæringskriterie			if	if	if	300	if	3	3	40	400	5	1000	1000

< jordkvalitetskriterie



ikke påvist



> jordkvalitetskriterie



ikke fastsat



mindre end detektionsgrænsen



Tabel 1. Miljømæssigt klassificering af udtagne jordprøver.

Som det fremgår, er indholdet af de analyserede parametre under jordkvalitetskriterierne i alle 10 stk. jordprøver.

jens johan andersen a/s

Miljø- og geoteknisk specialfirma

Simon H. Johannesen

Bilag: 1.01 Situationsplan
2.01 Analyserapporter fra Eurofins miljø A/S



✚ Miljøboring udført den 19.03.2025
Indmålt med GPS, UTM32E89/DVR90
I borerne er udtaget søjleblendeprøve
0,0 m til 0,5 m under terræn

Bilag 1.01: SITUATIONSPLAN
Sag: Fjordalléen, 7000 Fredericia
Sag nr. 25-014
Dato: 19.03.2025
Mål: 1:1500



jens johan
andersen

Vognmagervej 7
DK- 7000 Fredericia
Telefon: 7620 7030
e-mail: jj@jensjohanandersen.dk

Kemiske analyser af jord.

Sags nr:	25-014	Dato:	24.03.2025
Klient:	Fredericia Kommune		
Sagsnavn:	Fjordalléen, 7000 Fredericia		

			[mg/kg TS]											
Prøve	Dybde mut	Dato	>C6H6-C10	>C10-C15	>C15-C20	>C20-C35	Total kulbrinter	Benzo(a)pyren	Dibenz(a,h)anthracen	SUM af 7 PAH'er	Bly	Cadmium	Kobber	Zink
B2	0,0-0,5	19-03-2025	2,7	< 5	< 5	15	18	< 0,01	< 0,01	0,012	22	0,43	20	72
B8	0,0-0,5	19-03-2025	3,1	< 5	< 5	8,2	11	< 0,01	< 0,01	#	8,2	0,092	28	57
B9	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	< 5	#	< 0,01	< 0,01	0,013	16	0,29	15	57
B12	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	12	12	< 0,01	< 0,01	0,011	17	0,29	20	62
B15	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	< 5	#	< 0,01	< 0,01	#	8,4	0,13	15	45
B17	0,0-0,5	19-03-2025	3,6	< 5	< 5	12	15	< 0,01	< 0,01	#	10	0,16	13	43
B22	0,0-0,5	19-03-2025	2,6	< 5	< 5	11	13	< 0,01	< 0,01	#	10	0,44	52	88
B27	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	7,3	7,3	< 0,01	< 0,01	#	12	0,33	23	68
B33	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	13	13	< 0,01	< 0,01	#	17	0,34	27	87
B38	0,0-0,5	19-03-2025	< 2	< 5	< 5	< 5	#	< 0,01	< 0,01	#	14	0,24	21	66
Jordkvalitetskriterie			25	40	55	100	100	0,3	0,3	4	40	0,5	500	500
Afskæringskriterie			if	if	if	300	if	3	3	40	400	5	1000	1000

< jordkvalitetskriterie		ikke påvist	#
> jordkvalitetskriterie		ikke fastsat	if
mindre end detektionsgrænsen	<		

Jens Johan Andersen A/S
Vognmagervej 7
7000 Fredericia
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:
Valideringskode:

AR-25-VL-01017186-01
EUAA59-25017186
VL0001799
21.03.2025
A66E5D5794

Analyserapport

Sagsnr.: 25014
Sagsnavn: Fjordalléen
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 19.03.2025
Prøvetager: Rekvirenten SHJ
Modt. dato: 19.03.2025
Analyseperiode: 19.03.2025 - 21.03.2025

Lab prøvenr:	862-2025-01718601	862-2025-01718602	862-2025-01718603	862-2025-01718604	862-2025-01718605	Enhed	DL	Urel(%)
Prøvemærke:	B2	B8	B9	B12	B15			
Prøvedybde m u.t.:	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	81	81	81	83	82	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	22	8,2	16	17	8,4	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	0,43	0,092	0,29	0,29	0,13	mg/kg ts.	0,02	30
Kobber (Cu) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	20	28	15	20	15	mg/kg ts.	1	30
Zink (Zn) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	72	57	57	62	45	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	2,7	3,1	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	15	8,2	< 5	12	< 5	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	18	11	#	12	#	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	0,012	< 0,01	0,013	0,011	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	0,012	#	0,013	0,011	#	mg/kg ts.		
Klassificering iht. BEK nr 1452	1	1	1	1	1			

Jens Johan Andersen A/S
Vognmagervej 7
7000 Fredericia
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Rapportdato:
Valideringskode:

AR-25-VL-01017186-01
EUAA59-25017186
VL0001799
21.03.2025
A66E5D5794

Analysereport

Sagsnr.:	25014							
Sagsnavn:	Fjordalléen							
Prøvetype:	Jord							
Prøveudtagning:	19.03.2025							
Prøvetager:	Rekvirenten		SHJ					
Modt. dato:	19.03.2025							
Analyseperiode:	19.03.2025 - 21.03.2025							
Lab prøvenr:	862-2025-01718606	862-2025-01718607	862-2025-01718608	862-2025-01718609	862-2025-01718610	Enhed	DL.	Urel(%)
Prøvemærke:	B17	B22	B27	B33	B38			
Prøvedybde m u.t.:	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5			
Tørstof DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk	79	78	77	75	78	%	1	15
Metaller								
Bly (Pb) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	10	10	12	17	14	mg/kg ts.	1	30
Cadmium (Cd) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	0,16	0,44	0,33	0,34	0,24	mg/kg ts.	0,02	30
Kobber (Cu) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	13	52	23	27	21	mg/kg ts.	1	30
Zink (Zn) EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning	43	88	68	87	66	mg/kg ts.	2	30
Kulbrinter								
C6H6-C10 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	3,6	2,6	< 2	< 2	< 2	mg/kg ts.	2	30
C10-C15 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C15-C20 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	mg/kg ts.	5	30
C20-C35 REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	12	11	7,3	13	< 5	mg/kg ts.	5	30
Sum (C10-C20) REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Sum (C6H6-C35) REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID	15	13	7,3	13	#	mg/kg ts.		
PAH-forbindelser								
Fluoranthen REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(b+j+k)fluoranthen REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Benzo(a)pyren REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Indeno(1,2,3-cd)pyren REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Dibenz(a,h)anthracen REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	mg/kg ts.	0,01	40
Sum af 7 PAH'er REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS	#	#	#	#	#	mg/kg ts.		
Klassificering iht. BEK nr 1452	1	1	1	1	1			

Jens Johan Andersen A/S
Vognmagervej 7
7000 Fredericia
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-25-VL-01017186-01
Batchnr.: EUAA59-25017186
Kundenr.: VL0001799
Rapportdato: 21.03.2025
Valideringskode: A66E5D5794

Analyserapport

Sagsnr.:	25014								
Sagsnavn:	Fjordalléen								
Prøvetype:	Jord								
Prøveudtagning:	19.03.2025								
Prøvetager:	Rekvirenten	SHJ							
Modt. dato:	19.03.2025								
Analyseperiode:	19.03.2025 - 21.03.2025								
Lab prøvenr:	862-2025-01718606	862-2025-01718607	862-2025-01718608	862-2025-01718609	862-2025-01718610	Enhed	DL	Urel(%)	
Prøvemærke:	B17	B22	B27	B33	B38				
Prøvedybde m u.t.:	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5	0-0,5				

Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.
Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurenede jord". "UK" angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

21.03.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.eurofins.com>

Eurofins VBM
Laboratoriet Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718601

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B2

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

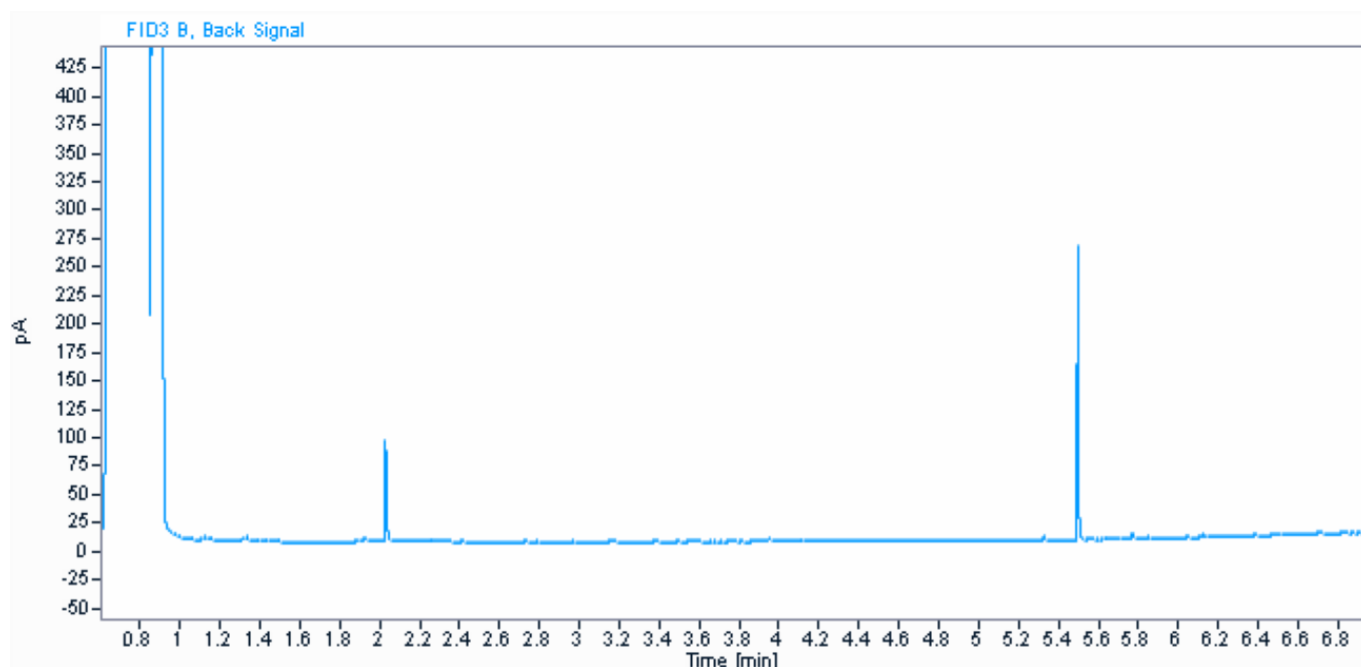

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,7	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	15	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	18	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718602

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B8

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

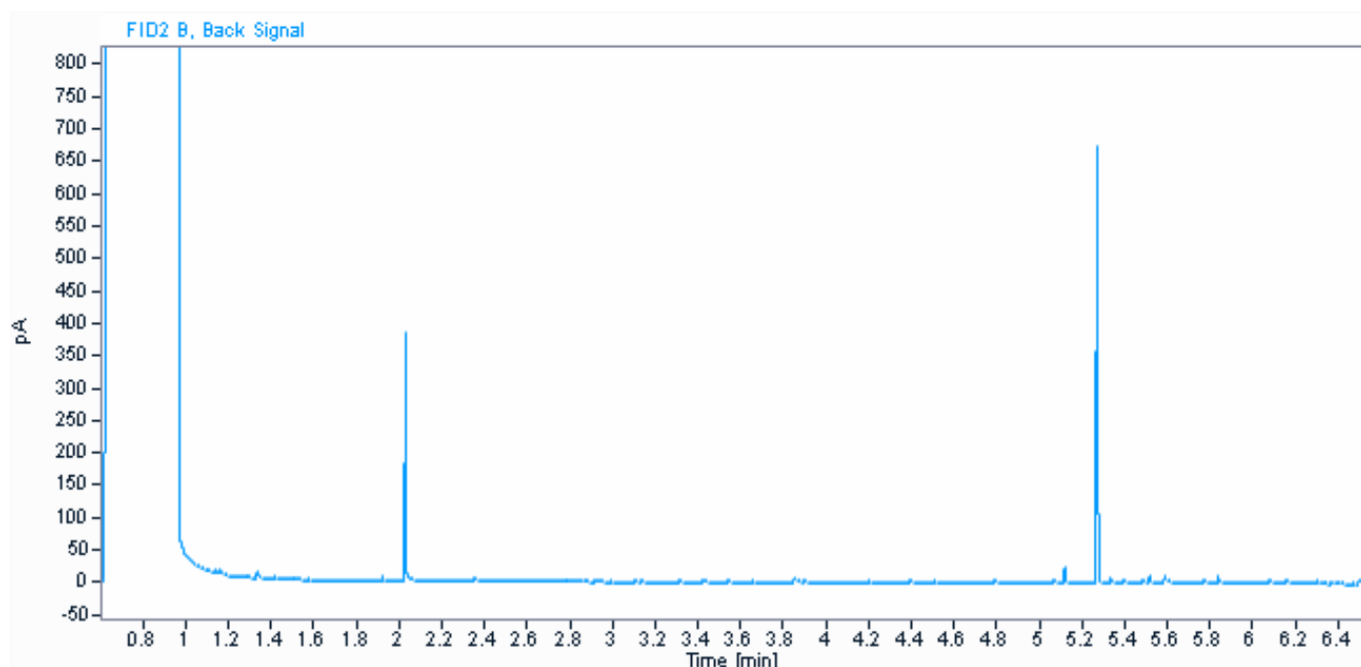

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,1	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	8,2	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	11	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718603

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B9

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

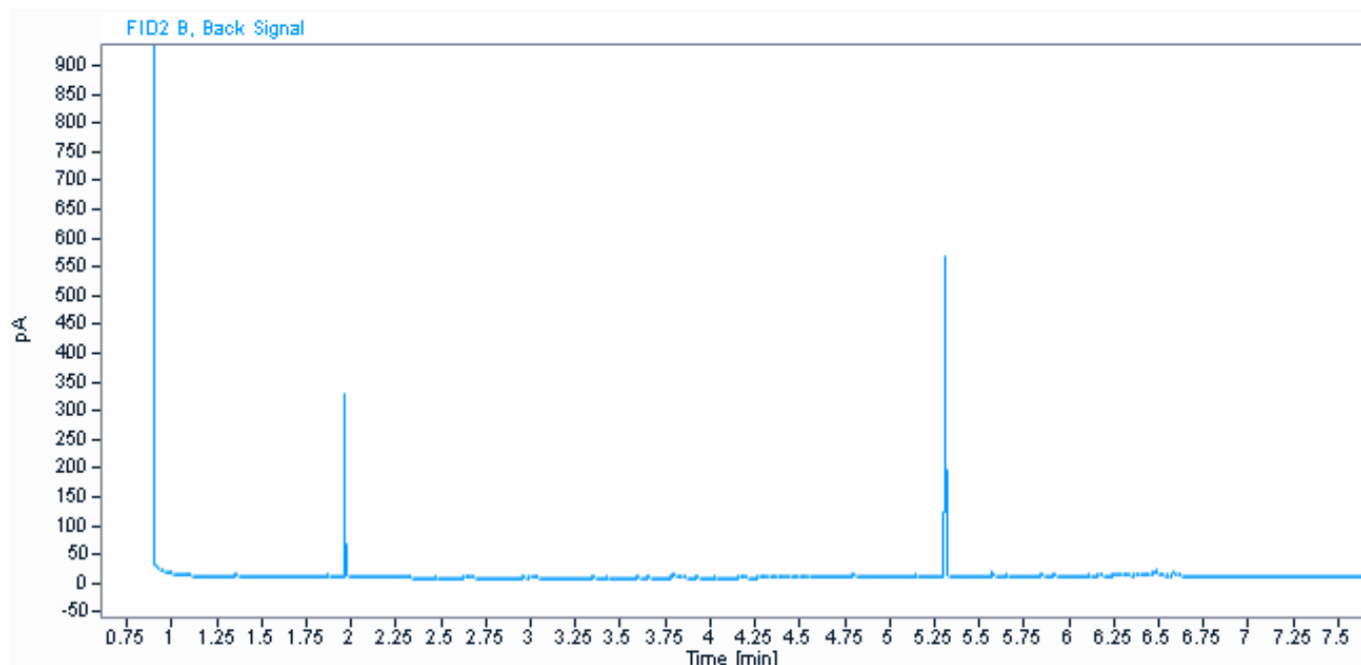

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718604

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B12

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

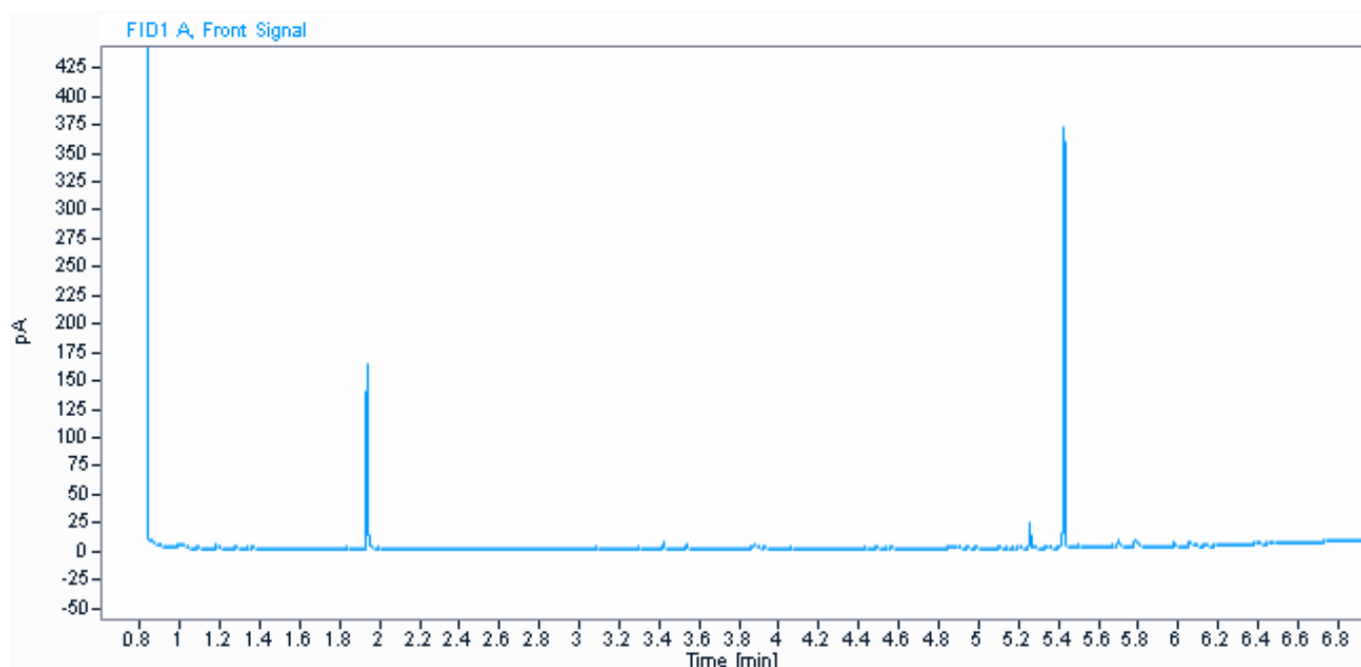

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	12	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	12	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718605

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B15

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

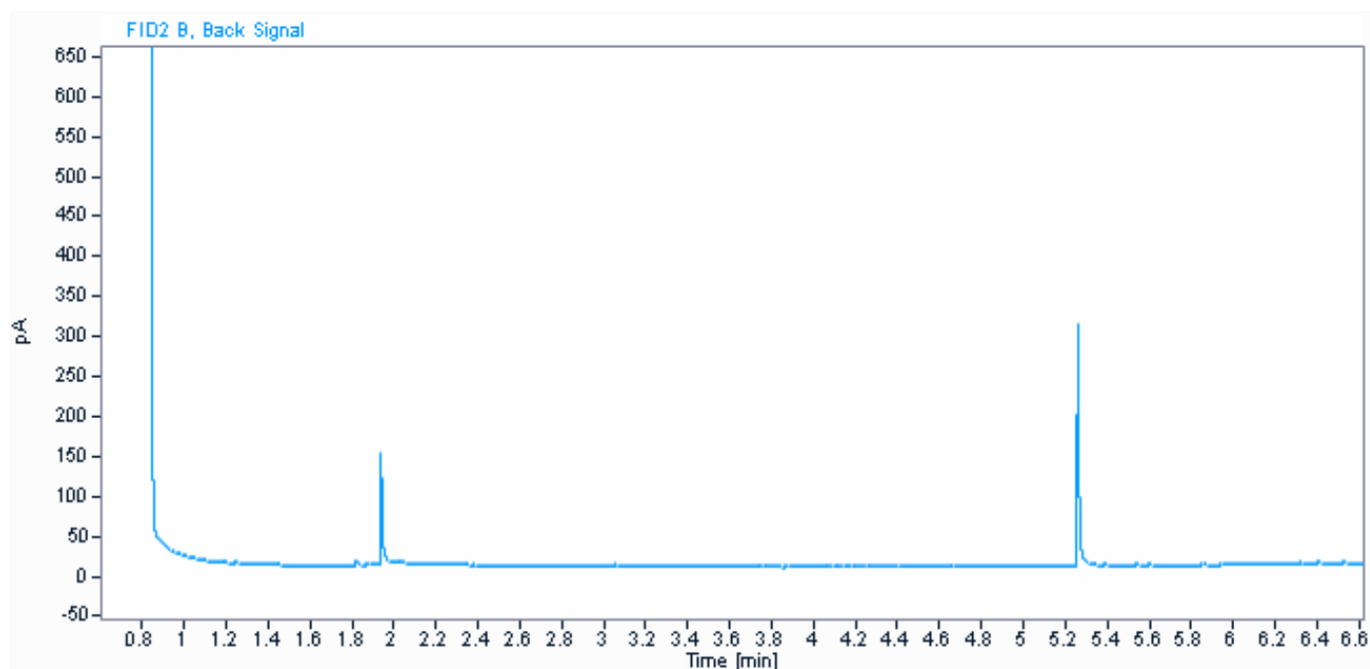

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718606

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B17

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

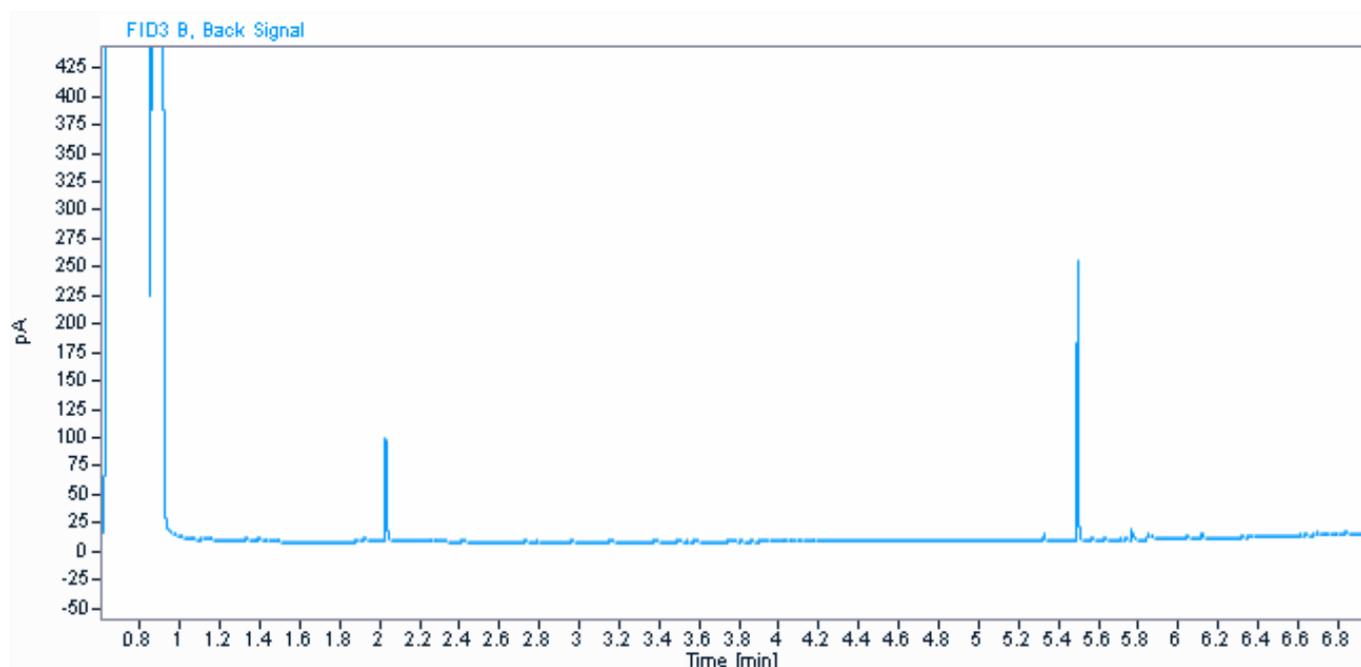

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	3,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	12	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	15	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718607

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B22

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

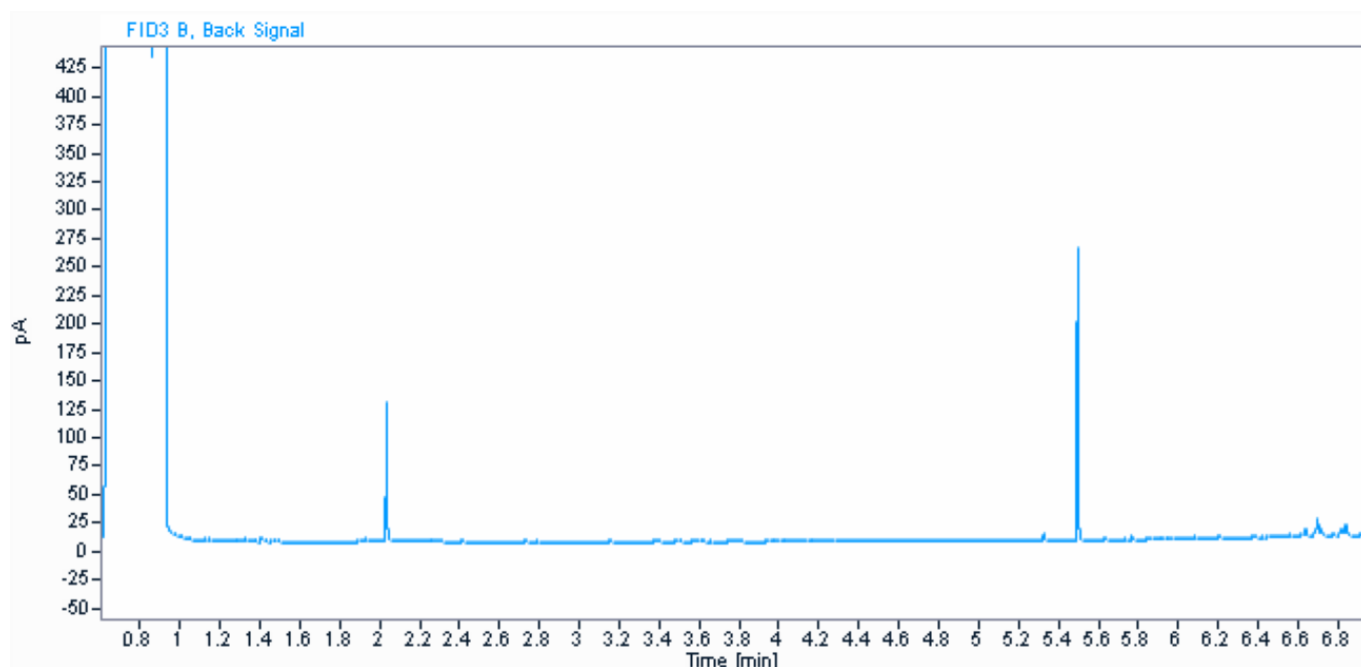

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	2,6	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	11	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	13	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718608

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B27

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

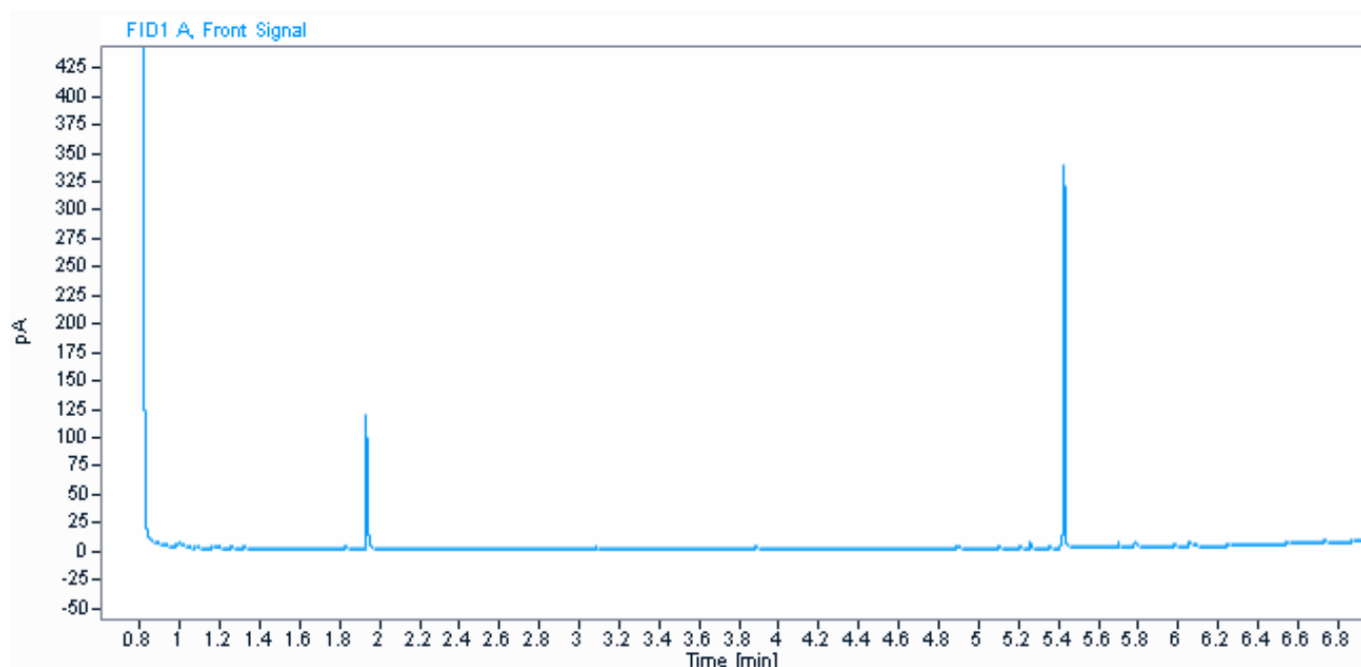

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	7,3	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	7,3	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718609

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B33

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

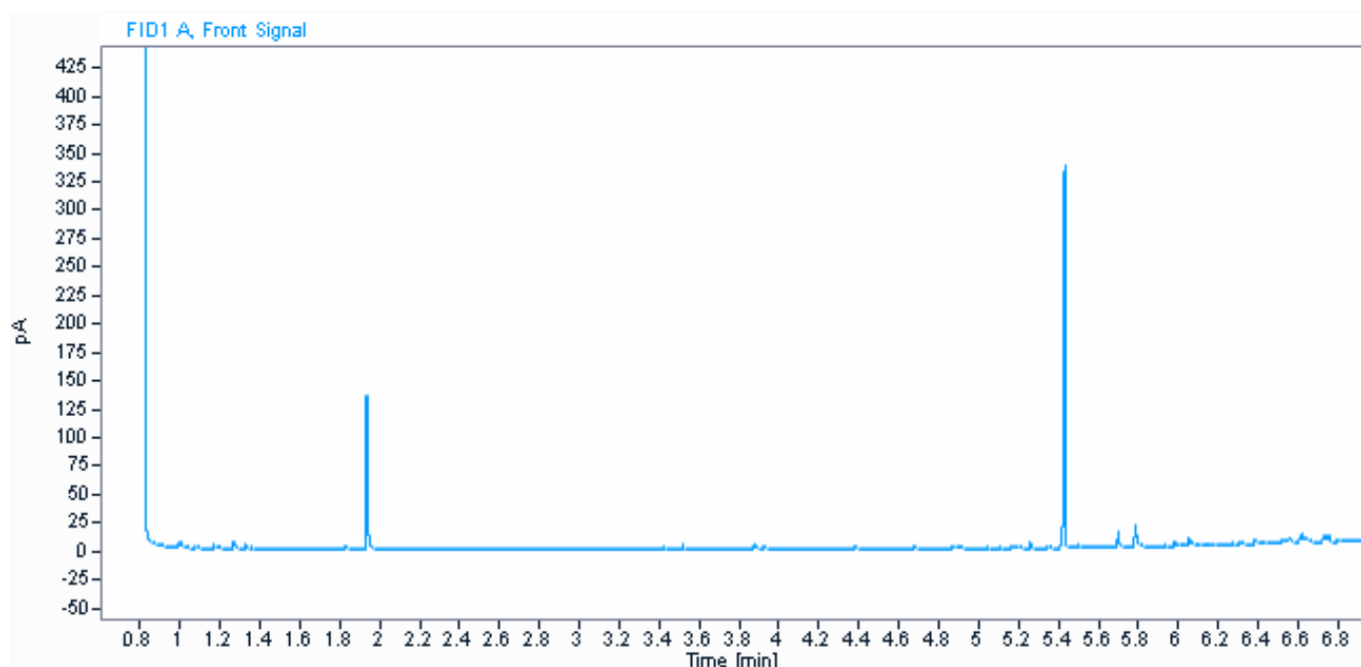

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	13	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	13	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Jens Johan Andersen A/S

Vognmagervej 7

7000 Fredericia

Dato: 21-03-2025

Batch ID: EUAA59-25017186

Rapport gruppe: 1

Appendiks - Kromatogram : EUAA59-25017186-1


Prøve ID: 862-2025-01718610

Sagsnr.: 25014

Sagsnavn: Fjordalléen

Prøvemærkning: B38

Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID

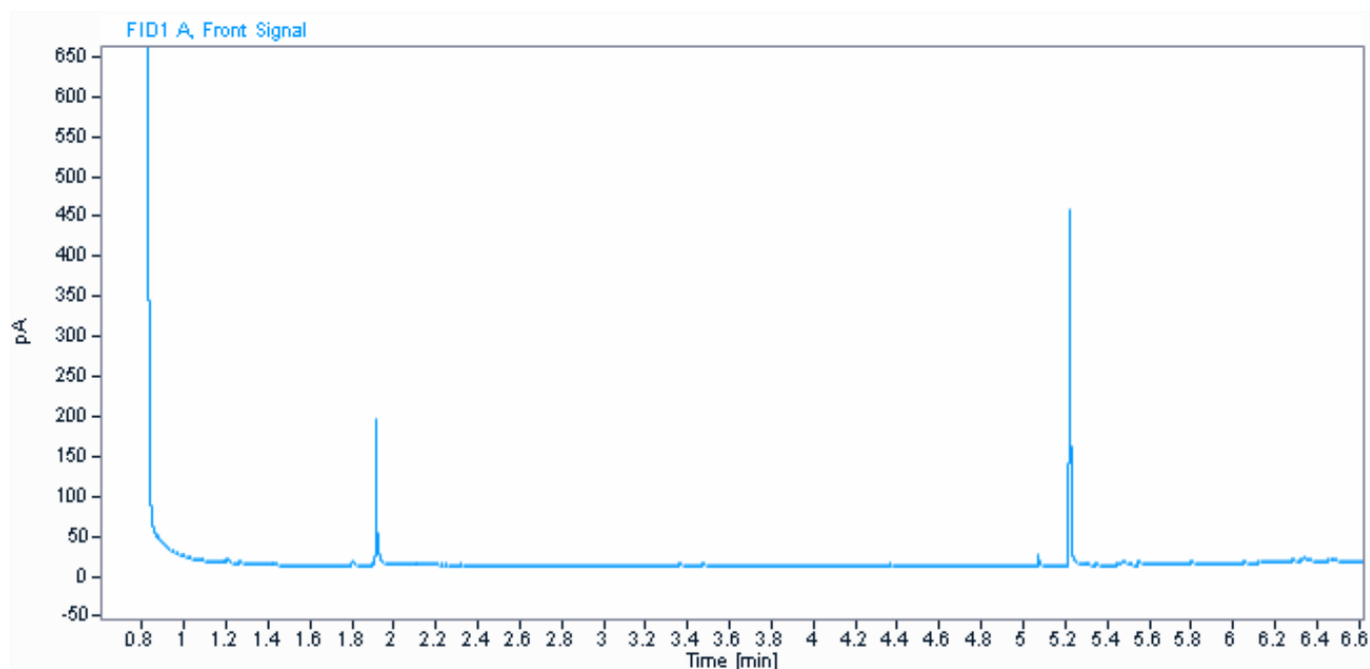

Parameter	Værdi	Enhed
C6H6-C10	< 2	mg / kg ts.
C10-C15	< 5	mg / kg ts.
C15-C20	< 5	mg / kg ts.
C20-C35	< 5	mg / kg ts.
Sum (C10-C20)	#	mg / kg ts.
Sum (C6H6-C35)	#	mg / kg ts.

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.

Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.